


10.14-10.26



检测报告

报告编号: QC2111121025A3




委托单位:

南通高盟新材料有限公司

73



=

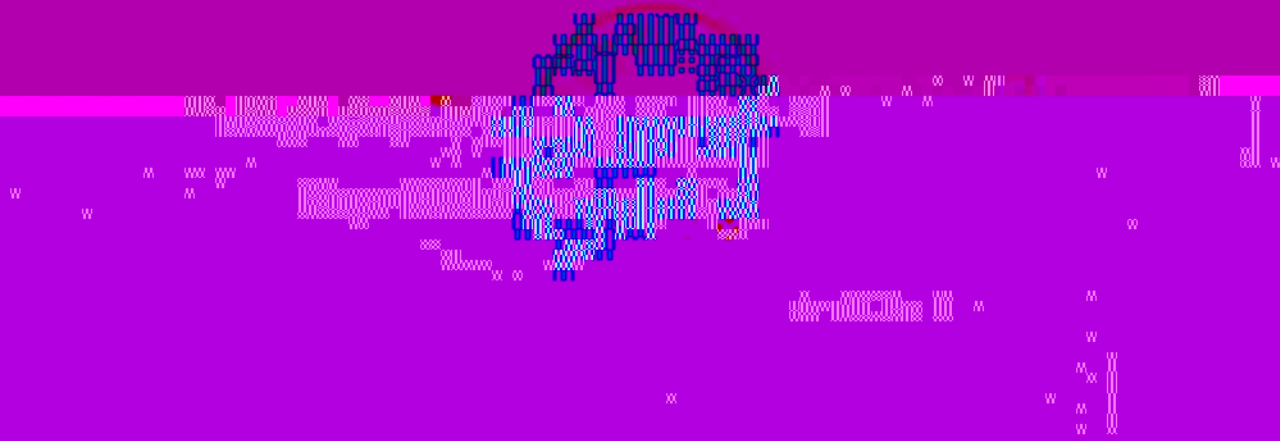

委托单位	南通高盟新材料有限公司
受检单位	南通高盟新材料有限公司

受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期	2022.10.14	检测日期	2022.10.14~2022.10.26
------	------------	------	-----------------------

采样人员	严凯然、黄旭峰	检验人员	范青青、金城邦、 口敏、刘静、王燕
------	---------	------	----------------------

二、附录 2

1. 采样方式为瞬时瞬时超深采样, 只代表当时采集样品的水质情况;

2. "ND"表示检测项目浓度低于检出限;

3. "*"表示无资质分包, 分包至益铭检测技术服务(济南)有限公司/江苏格林
勒斯检测科技有限公司, 证书编号 CMA171512343493/CMA171012050433,

备注

分包报告编号为 TN 20221014060001017001

动植物油, mg/L

ND

ND

ND

100

化学需氧量, mg/L

20

20

25

500

DW001

五日生化需氧量, mg/L

4.7

4.3

5.0

300



启辰检测


QICHEN TESTING

检 测 结 果

报告编号: QC2111121025A3

附表: 检测项目方法仪器一览表

序号	检测项目	检测方法	检测仪器	检测日期	检测结果
1	甲醛	分光光度法	分光光度计	2021.11.12	0.05mg/m³
2	苯	气相色谱法	气相色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
3	甲苯+乙苯	气相色谱法	气相色谱仪	2021.11.12	0.02mg/m³
4	二甲苯	气相色谱法	气相色谱仪	2021.11.12	0.03mg/m³
5	TVOC	气相色谱法	气相色谱仪	2021.11.12	0.15mg/m³
6	氨	纳氏试剂法	分光光度计	2021.11.12	0.02mg/m³
7	二氧化碳	红外线法	红外线分析仪	2021.11.12	0.08mg/m³
8	一氧化碳	电化学法	电化学分析仪	2021.11.12	0.01mg/m³
9	臭氧	碘量法	分光光度计	2021.11.12	0.01mg/m³
10	二氧化硫	分光光度法	分光光度计	2021.11.12	0.01mg/m³
11	氮氧化物	分光光度法	分光光度计	2021.11.12	0.01mg/m³
12	氟化物	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
13	氯离子	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
14	硫酸根	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
15	钙离子	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
16	镁离子	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
17	钾离子	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
18	钠离子	离子色谱法	离子色谱仪	2021.11.12	0.01mg/m³
19	总硬度	滴定法	滴定管	2021.11.12	0.01mg/m³
20	总溶解性固体	重量法	烘箱	2021.11.12	0.01mg/m³
21	总有机碳	燃烧法	燃烧炉	2021.11.12	0.01mg/m³
22	总氮	凯氏法	凯氏瓶	2021.11.12	0.01mg/m³
23	总磷	钼蓝法	分光光度计	2021.11.12	0.01mg/m³
24	总氯	汞阴极法	汞阴极仪	2021.11.12	0.01mg/m³
25	总硫	库仑法	库仑仪	2021.11.12	0.01mg/m³
26	总汞	冷原子化法	冷原子化仪	2021.11.12	0.01mg/m³
27	总铅	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
28	总镉	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
29	总铬	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
30	总铜	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
31	总铁	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
32	总锰	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
33	总锌	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
34	总铝	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
35	总硅	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
36	总硼	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
37	总氟	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
38	总溴	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
39	总碘	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
40	总砷	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
41	总硒	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
42	总钒	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
43	总铀	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
44	总钍	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
45	总铯	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
46	总锶	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
47	总钡	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
48	总锆	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
49	总铪	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
50	总铌	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
51	总钽	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
52	总锡	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
53	总锑	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
54	总碲	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
55	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
56	总钨	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
57	总钼	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
58	总钴	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
59	总镍	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
60	总铟	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
61	总铊	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
62	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
63	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
64	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
65	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
66	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
67	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
68	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
69	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
70	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
71	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
72	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
73	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
74	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
75	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
76	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
77	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
78	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
79	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
80	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
81	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
82	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
83	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
84	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
85	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
86	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
87	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
88	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
89	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
90	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
91	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
92	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
93	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
94	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
95	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
96	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
97	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
98	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
99	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³
100	总铋	石墨炉法	石墨炉仪	2021.11.12	0.01mg/m³

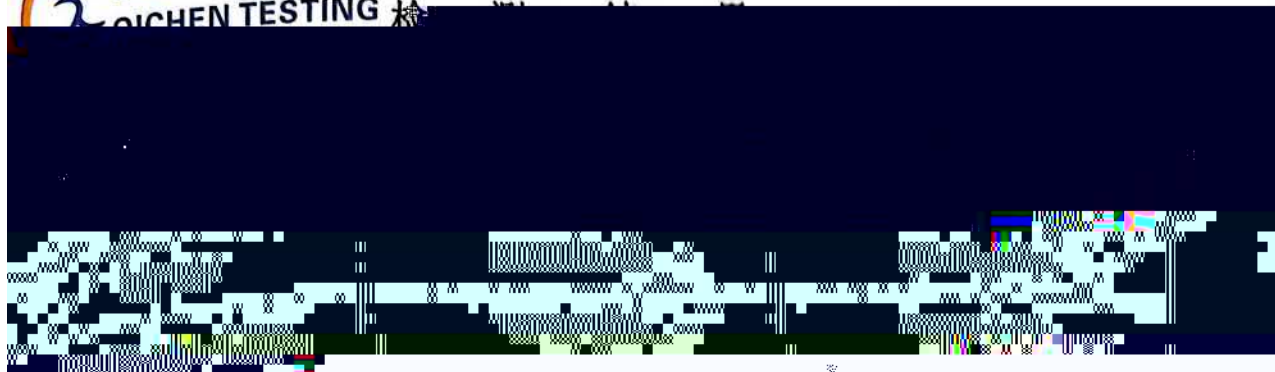

酸式滴定管 =	50mL	QC-JC-054
pH计	pHBJ-260	QC-XC-622

