


检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效。

三、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

四、本报告检测所用试剂标准物质均经国家计量部门认证合格，符合国家有关规定。

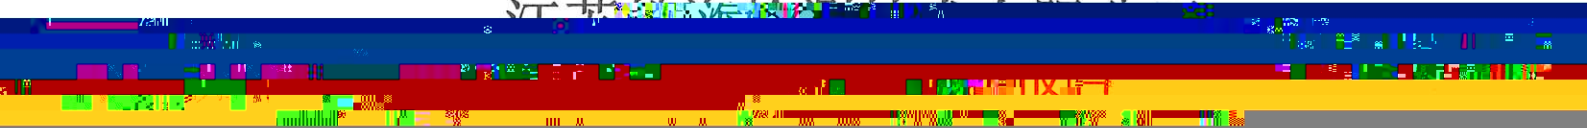

检测结果：（1）废水

采样地点	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值			标准 限值
					第一次	第二次	第三次	

(2) 有组织废气


采样地点		DA001 废气总排口					
样品状态		完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目		单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			11.846/10000	11.846/10000	11.846/10000	11.846/10000	

采样地点			DA001 废气总排口					
样品状态			完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目			单位	检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	
硫化氢	样品编号		W04040229 01-1-H ₂ S	W04040229 01-2-H ₂ S	W04040229 01-3-H ₂ S	W04040229 01-4-H ₂ S	/	
	实测浓度	mg/m ³	2.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	/	
	标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/	
	排放速率	kg/h	3.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	0.33	

采样地点		DA001 废气总排口					
样品状态		完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目		单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			采样10.10.00.00	采样10.10.00.00	采样10.10.00.00		

DA001 废气总排口			
2024.02.29			
次	第三次	第四次	
5	00227	00228	
	/	/	
	15	15	
	48.6	49.2	
4	0.7854	0.7854	
	6.08	6.28	
	30.1	32.1	
	0.14	0.11	
	1.76	1.79	
	20.3	20.3	

附件 2: 图 1 监测点位示意图

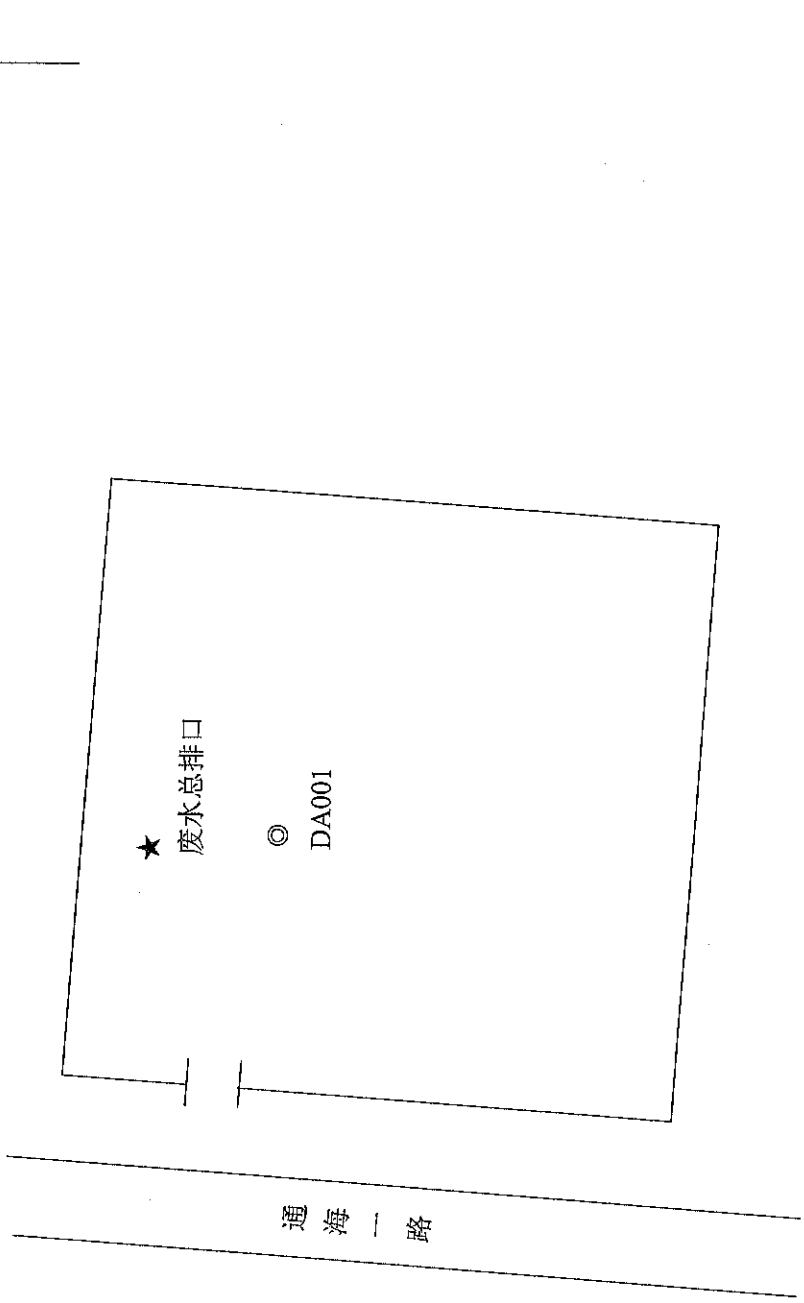

注: ★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位

编号	检出限
	/
0159	/
	/
0006	/
0031	
	4mg/L
0012	0.5mg/L
0029	
0016	0.01mg/L
0020	

光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.025mg/L
气灭菌	XFH-30CA	JSHH0017	0.05mg/L
光度计	T6 新世纪	JSHH0021	
义	CIC-D100	JSHH0040	0.007mg/L
曲仪	JLBG-121U 型	JSHH0025	0.06mg/L
曲仪	JLBG-121U 型	JSHH0025	0.06mg/L
光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.01mg/L
光度计	T6 新世纪	JSHH0021	0.01mg/L
光度计	T6 新悦	JSHH0020	0.004mg/L
锅	HH-8	JSHH0028	
光度计	T6 新世纪	JSHH0021	0.05mg/L
锅	HH-6	JSHH0028	

	JSHH0002	2μg/L
	JSHH0002	3μg/L
	/	0.1mg/L
D 型	JSHH0313	/
型	JSHH0201	
	/	/
H	JSHH0008	1.0mg/m ³
0 型	JSHH0009	
D 型	JSHH0313	3mg/m ³
C 型	JSHH0313	3mg/m ³
C 型	JSHH0313	3mg/m ³
C 型	JSHH0313	0.6g/m ³

[illegible]

SHH0003

0.01mg/m³